


## NORDsilencer asennus- ja huoltoohje

NORDsilencer -tuoteryhmä sisältää laajan valikoiman pyöreitä ja pyöreillä lähdöillä varustettuja suorakaiteen muotoisia äänenvaimentimia.

Tämä huolto- ja asennusohje koskee äänenvaimenninmalleja:

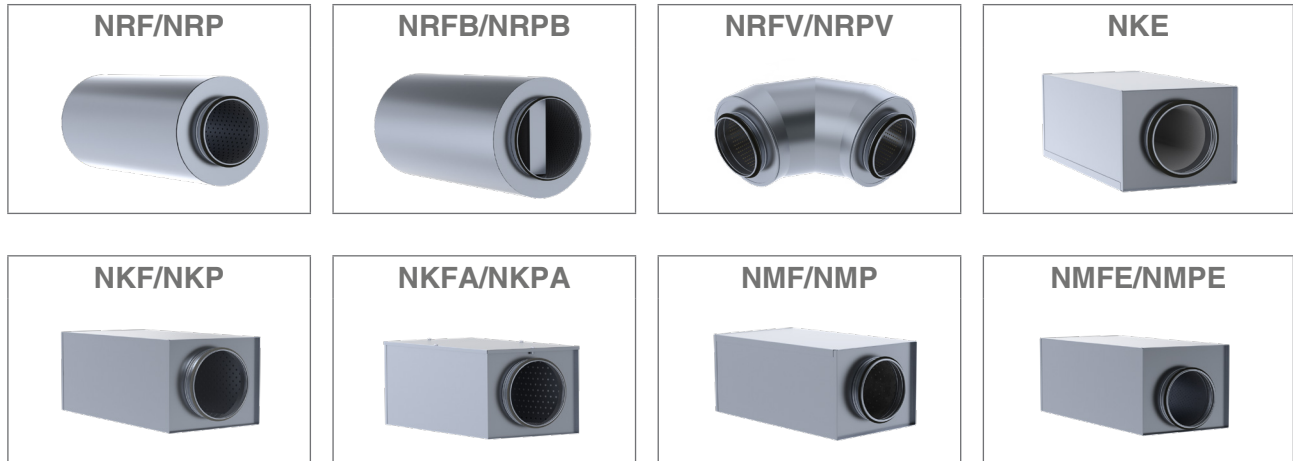

Tuotteita käytetään äänenvaimentimina pyöreissä kanavissa, osana ilmanvaihtojärjestelmää.

Vaimentimien eristemateriaali on joko polyesterikuitu tai mineraalivilla ja kuoriosana on kuumasinkittyä teräslevyä.

### Asennus

Vaimentimet kiinnitetään kanavistoon liittimistään vetoniiteillä. Tarvittaessa vaimennin kannakoidaan rakenteisiin.

### Huolto

Äänenvaimentimien sisäpinnat puhdistetaan muun kanaviston puhdistamisen yhteydessä nailonharja nuohouksella. Nuohouksen yhteydessä on myös huomioitava, että vaimennuspintoja tulee käsitellä varoen.

Äänenvaimentimien läpinuohous suoritetaan ilmanvaihtokanaviin asennettujen puhdistusluukkujen kautta.

Avattavat mallit NKFA ja NKPA on mahdollista puhdistaa myös irrottamalla vaimentimessa oleva huoltoluukku.

Puhdistuksessa tulee välttää kemiallisia puhdistusaineita ja teräsharjaa, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.